



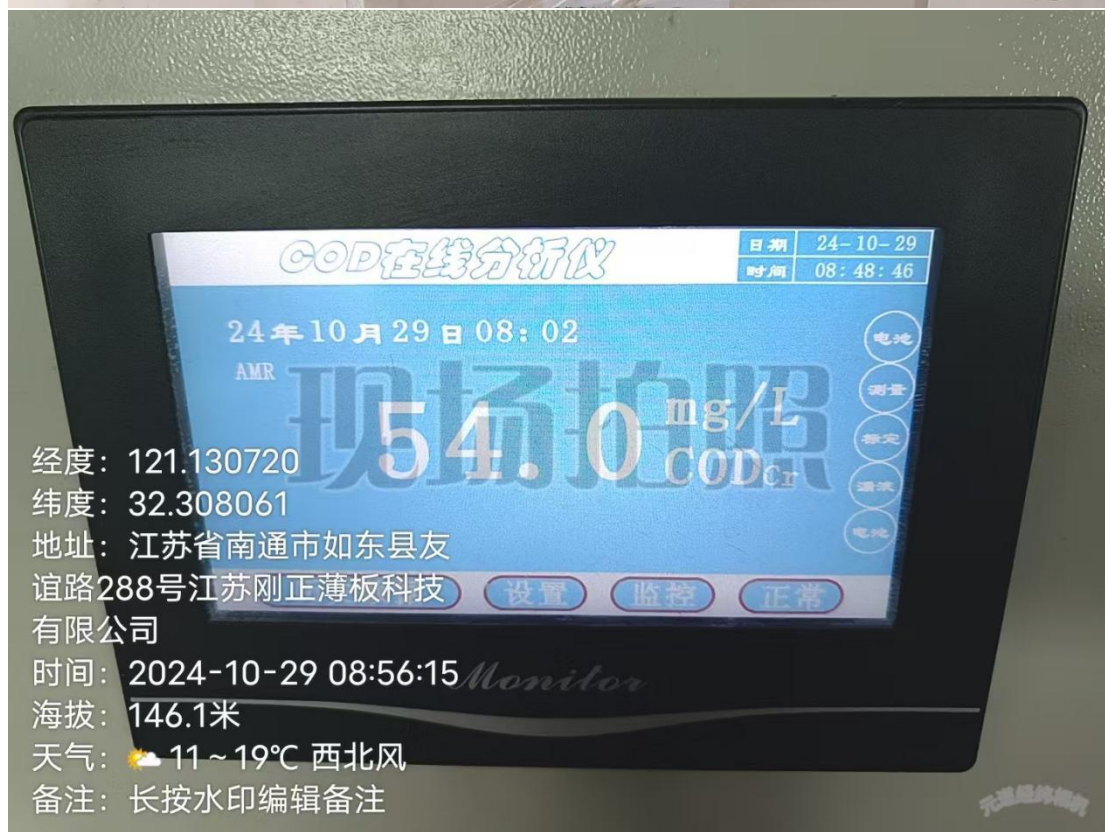

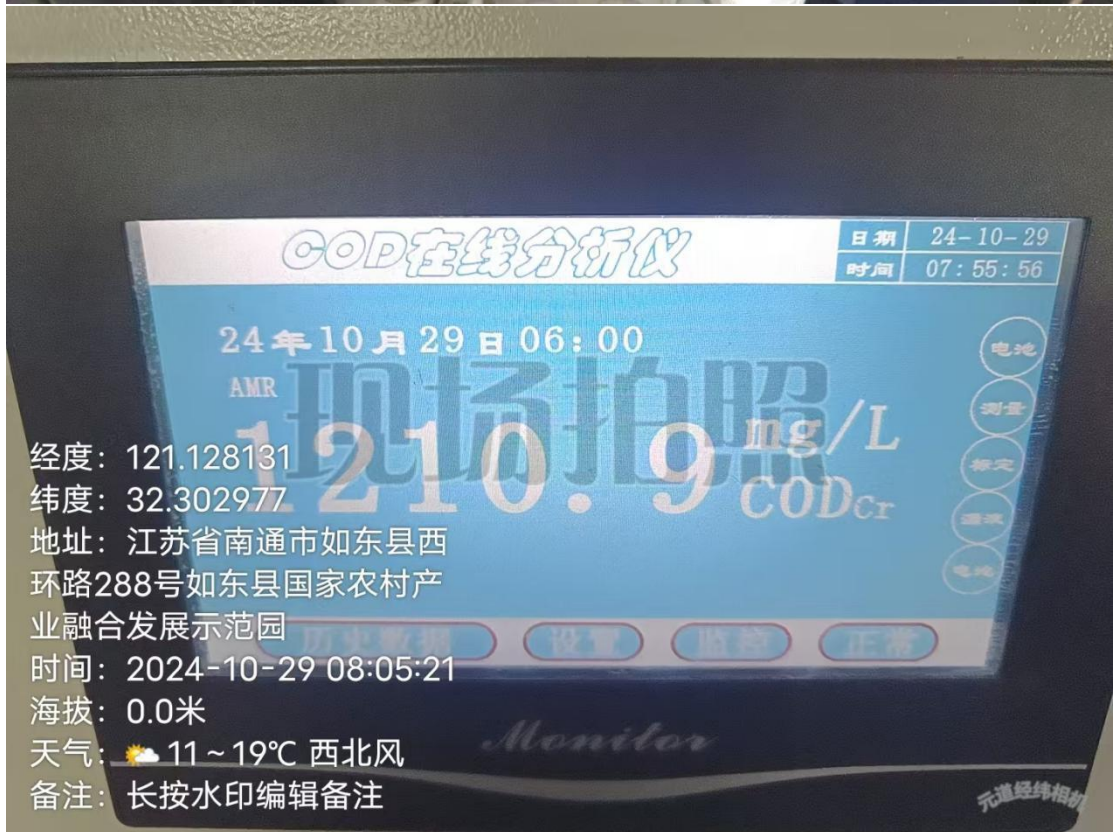

2024.10.29	08:00	09:05	刚正 发现水质表显示“0.00mg/L” 到该水质表的出口处检查, 各分前导器均已 正常. 查看数据, 参数均正常. 检查采样口, 发现有采样口有漏水现象, 水中无气泡. 同时 查看采样器, 无水; 设备与空管时采样器采集数据 超标, 取外排池中的水点设备采样. 于2024.10.29日 08:53分数据为5.4mg/L. 提醒企业清理采样口 并做好防水. 企业回水排水. 已报环保局情况于企业一并 提醒向环保局说明情况.	许子文
------------	-------	-------	---	-----

现场拍照

22

经度: 121.131876
纬度: 32.306744
地址: 江苏省南通市如东县掘
港街道友谊西路282号
时间: 2024-10-29 09:12:41
海拔: 238.6米
天气: 天气获取失败
备注: 长按水印编辑备注

元道经纬水印