

基础数据库系统




企业 -排口 -监控点

- 主要完成重点污染源基本信息录入与维护
- 修改排放口名称、编号验证，允许输入特殊字符，只做长度限制。
- 修改标准维护，国家标准由环保部统一维护，地方标准由各地维护。
- 监控点折算系数维护，根据不同的工艺流程设置。
- 是否是垃圾焚烧监控点
- 污染源授权模块
- ◇ 企业基本信息 (psinfo.psbainfo) [IsMonitor] 是否监控
 - 企业类型 [PSClassCode] (1 一般工业企业 4 污水处理厂)
 - 关注程度 [AttentionDegreeCode] (1 国控 2 省控 3 市控 4 非重点)
 - 是否是 30 万以上电厂 [IfThirtyTenthousandkilowatt]
- ◇ 排放口 PSInfo.TGasOutput, PSInfo.TWaterOutput
- ◇ 监控点 PSInfo.GasOutput, PSInfo.WaterOutput
 - 是否垃圾焚烧 IsLivingGarbage
 - 是否烧结等无需折算 WhetherSintering 折算系数 ConversionFactor
 - 是否中间环节测点 IndirectFlag
- ◇ 监控点流向关系表 [PSInfo].[MonitorOutputSet]

- ◇ 监控点监测污染物[PSInfo].[GasOutputPollutantSet]
StandardValue , ConcenAlarmLowerLimit, ConcenAlarmUpperLimit
ExceptionMinValue, ExceptionMaxValue
[PSInfo].[WaterOutputPollutantSet] 060 WinterStandardValue
- ◇ 数据采集仪信息 PSInfo. DGIInfo
- ◇ 数采仪与监控点对应关系 [PSInfo].[DGIOutputMap]
- ◇ 监测仪器信息 (PSInfo.MonitorInfo)
MonitorOutputType 1 水在线监测仪器 2 气在线监测仪器 3 水流量计 4 气流量计
- ◇ 监测仪器监控点对应表 (PSInfo.MonitorOutputMap)
- ◇ 监控点, 监测仪器, 监测仪器下污染物 PSInfo.MonitorPollutantMap
- ◇ 修改标准维护, 国家标准由环保部统一维护, 地方标准由各地维护,标准字典表 [Dictionary].[WaterGasOutPutStandard]
- ◇ 异常日志 (dbo.exceptionlog) 操作日志 (dbo.operationlog)

1 升级完垃圾焚烧后，一般工业企业报如下图错误

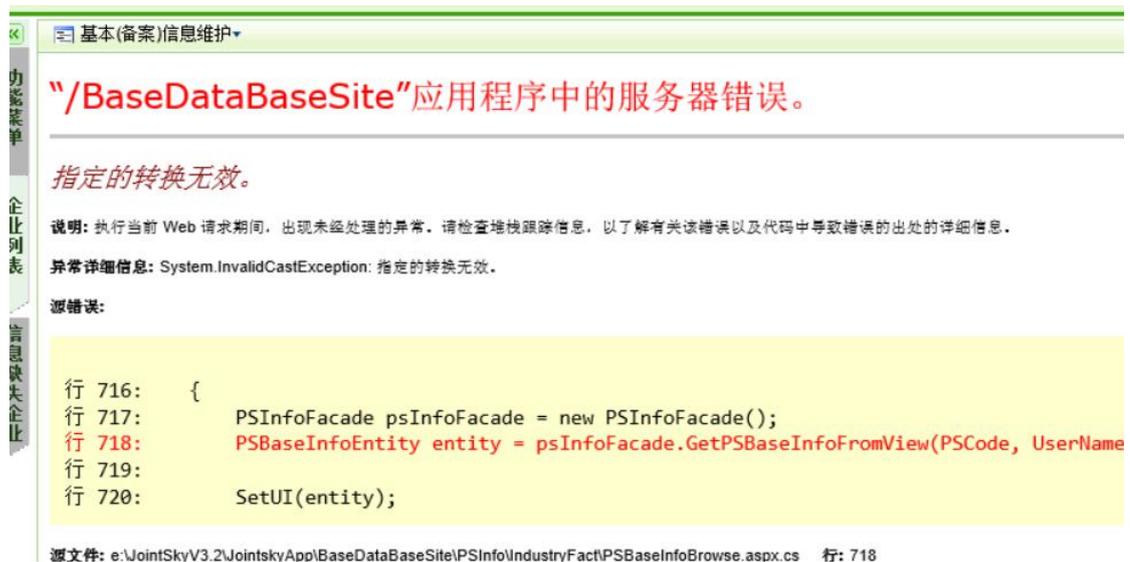

解决办法: 这种错误一般就是数据库和平台程序不匹配, 可以检查是否没有升级后续补丁, 这个错误由于后面升级 sim 卡位数扩展至 20 位升级包和国控修改监测类型为重点行业企业名录类型、去掉关注程度, 同步至企业端的显示这两个包和垃圾焚烧有升级顺序, 重新升级了这两个包就好了。

2 点击基础数据系统基本备案报黄页。

(1)

序号	报错图示	解决方案
1	<p>“/BaseDataBaseSite”应用程序中的服务器错误。</p> <p>未能从程序集 “System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35” 中加载类型 “System.Web.UI.ScriptReferenceBase”。</p> <p>说明: 执行当前 Web 请求期间, 出现未处理的异常。请检查堆栈跟踪信息, 以了解有关该错误以及代码中导致错误的出处的详细信息。</p> <p>异常详细信息: System.TypeLoadException: 未能从程序集 “System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35” 中加载类型 “System.Web.UI.ScriptReferenceBase”。</p>	<p>请检查 .NET Framework 3.5 sp1 是否安装或重新安装 .NET Framework 3.5 sp1</p>

(2)

Server Error in '/BaseDataBaseSite' Application.

Could not load file or assembly 'Jointsky.PSInfo1' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'Jointsky.PSInfo1' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace.

Assembly Load Trace: The following information can be helpful to determine why the assembly 'Jointsky.PSInfo1' could not be loaded.

WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
 To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
 Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
 To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].

Stack Trace:

```
[FileLoadException: Could not load file or assembly 'Jointsky.PSInfo1' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)]
System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackFrame st, Boolean isOptional)
System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackFrame st, Boolean isOptional)
System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackFrame st, Boolean isOptional)
System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean isOptional, Boolean useLegacyFormatter, Int32 token, RuntimeAssembly reqAssembly, StackFrame st, Boolean isOptional)
System.Reflection.Assembly.Load(String assemblyString) +28
System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) +38
[ConfigurationError: Could not load file or assembly 'Jointsky.PSInfo1' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)]
```

基础数据库 \BaseDataBaseSite\bin

同时 存在 Jointsky.PSInfo1.dll 和 Jointsky.PSInfo.dll

类库不能重命名的, 只能存在一个, 然后不要的类库 要移除出去

3 江苏省 3.2 水监控点信息页面报错报黄页的问题

件 _png [^] (24,973 bytes) 2016-04-20 00:52

基本(备案)信息维护

Server Error in '/BaseDataBaseSite' Application.

Value was either too large or too small for an Int32.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error.

Exception Details: System.OverflowException: Value was either too large or too small for an Int32.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information about the current exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:

```
[OverflowException: Value was either too large or too small for an Int32.]
System.Convert.ToInt32(Int64 value) +12560686
System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider) +435
System.Data.SqlClient.SqlParameter.CoerceValue(Object value, MetaType destinationType) +1244

[OverflowException: Failed to convert parameter value from a Int64 to a Int32.]
System.Data.SqlClient.SqlParameter.CoerceValue(Object value, MetaType destinationType) +6310154
System.Data.SqlClient.SqlParameter.GetCoercedValue() +63
```

Jointsky.PSInfo.dll [^] (1,364,992 bytes) 2016-04-25 21:42

将状态改为:

关系

正在监视这个问题的用户

用户列表

刘晋

问题注释

033356) 容 16-04-25 21:44	替换 bin 路径的这个文件Jointsky.PSInfo.dll 已处理
033357) 容 16-04-25 21:46	江苏其他地方还出现这个 监控点报错, 可以替换这个组件

Jointsky.PSInfo.dll

4 点击监控点报错无法显示的问题:

基本(备案)信息维护

水气监控点基本信息维护

监控点编号	监控点名称	监控点位置
<input type="checkbox"/> EQ-008	脱销=号入口	
<input type="checkbox"/> PQ-0009	脱销=号北出口	
<input type="checkbox"/> PQ-0010	脱销=号北入口	
<input type="checkbox"/> PQ-005	脱销=号出口	
<input type="checkbox"/> EQ-004		
<input type="checkbox"/> PQ-007		
<input type="checkbox"/> FA-011		
<input checked="" type="checkbox"/> PQ-001		
<input type="checkbox"/> PQ-002		
<input type="checkbox"/> PQ-003		
<input type="checkbox"/> PQ-0005		
<input type="checkbox"/> PQ-006		

水气监控点详细信息

监控点名称:
 监控点位置:
 监控点高度(米):
 经纬度:
 地址邮编:
 水气监控点类型:
 设备名称:
 流量异常下限(m³/s):
 状态:
 流向类型:
 是否特殊等无层折算:

设置污染物

PQ-001
平推
0
0° 0' 0"
生产经营
1000000000
否
标准脱销前

Internet Explorer 无法显示该网页

您可以尝试以下操作:

基本(前案)信息维护 青海宁北铝业有限责任公司

<input type="checkbox"/>	FQ-0010	脱硝1号B入口	在用
<input type="checkbox"/>	FQ-005	脱硝2号出口	在用
<input type="checkbox"/>	f-q-004	脱硝2号A入口	在用
<input type="checkbox"/>	FQ-007	脱硝2号B出口	在用
<input type="checkbox"/>	FA-011	脱硝1号B出口	在用
<input checked="" type="checkbox"/>	FQ-001	进口烟道脱硝前1号	在用
<input type="checkbox"/>	FQ-002	脱硝2号进口	在用
<input type="checkbox"/>	FQ-003	脱硝1号出口	在用
<input type="checkbox"/>	FQ-0005	脱硝2号A出口	在用
<input type="checkbox"/>	FQ-006	脱硝2号B入口	在用

废气监控点详细信息

监控点名称:	进口烟道脱硝前1号	监控点编号:	FQ-001
监控点位置:		标志牌安装形式:	平提
监控点高度(米):	0	出口内径(米):	0
经度:	0° 0' 0"	纬度:	0° 0' 0"
排放规律:	稳定连续排放	燃料分类:	
废气监控点类型:	燃烧废气排放口	燃烧设备用途:	生产经营
设备名称:		车间工段名称:	
流量异常下限(m3/s):	0	流量异常上限(m3/s):	1000000000
状态:	在用	是否中间环节测点:	否
流向类型:	气测点	流向名称:	进口烟道脱硝前1号
是否烧结等无需折算:	否	是否为生活垃圾焚烧炉排放烟气:	

备案登记信息

排气筒高度(m):	0	采样位置:	
采样位置排气筒截面积(m2):	0	采样方式:	bchgF
预处理方式:		输送距离(m):	0

这家企业的这个监控点流向 了自己 导致的报错



废水气监控点修改报错.txt

5.环保机构没办法选择

解决办法：（1）

V3 库中的 regioncode 和 jointframe 库中的 regioncode 不同，以 V3 库中的为标准。没有地区代码的，是填写行政区划不完整导致的。

*中心经度:


添加企业基本信息

*企业名称:		企业编号:	
*所属环保机构:			
*中心经度:	0° 0' 0"	*中心纬度:	0° 0' 0"
*法人代码:		*关注程度:	
*单位类别:		*注册类型:	
监测类型:		污染源别名:	
*行业类别:		*企业规模:	
*隶属关系:		*地区代码:	
*流 域:		*投产日期:	2015-04-07
*单位地址:		是否可监控:	<input type="checkbox"/> 是
*传 真:		通讯地址:	

```
select * from dbo.t_region
where Region_Name like '乐山%'
```


```
select * from Dictionary.Region
where RegionName like '乐山%'
```

(2)

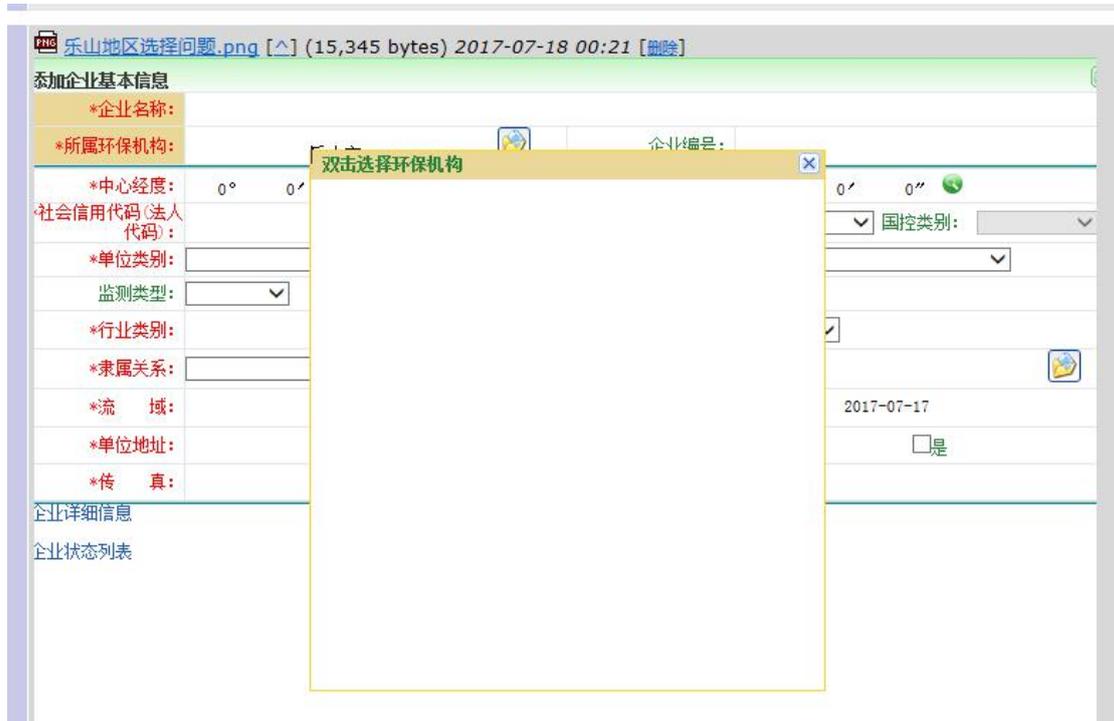

6 问题：系统管理—排放标准设置

在排放标准添加时，点击添加，默认页面选择为“国家标准”，“行业标准名称”可以选，但是若“执行标准类型”切换为“地方标准”时，再跳转回国家标准时，又变成灰的，“行业标准名称”不能进行选择。

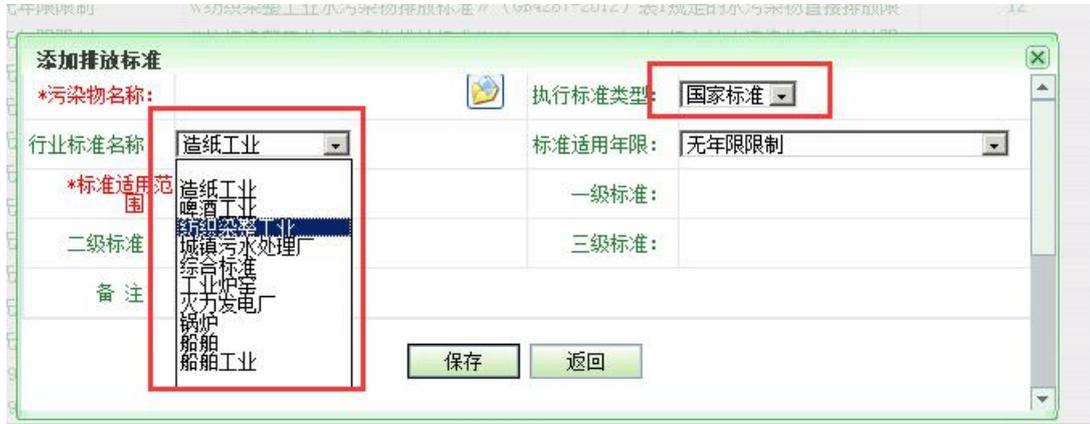

解决办法：



国控3.1P20150616A.rar

7 企业授权不能从已授权挪到未授权问题，（显示成功，但是实际未起作用）

解决办法：

因为要从已授权给未授权弄没有成功是因为这些企业已经注销了，要操作先启用在操作，操作完后在进行注销。

执行一下补丁：



国控3.1P20150619A.rar

8 获取平台污染源信息失败，请检查接口配置

将 web.config 文件重新替换，IIS 的绑定、tomcat 缓存等问题。应用程序池.Net2.0 缓存.net4.0



9 一般工业企业模块中，搜索功能无法使用。点击搜索后，一直在转圈

0057647: 黔西南平台一般工业企业模块搜索问题

问题注释	
(0038418) 李梅 2017-06-02 23:20	点击以后没有反应，是否垃圾焚烧导致。
(0038427) 梁睿 2017-06-05 17:36	替换了SysConfigLibrary.dll这个组件，建议模糊查询了 请验证 看会有其他问题吗？

基础数据库系统 一般工业企业 模糊查询无法正常查询

解决方案：替换 BaseDataBaseSite\bin 这个路径下的 SysConfigLibrary.dll 这个文件



SysConfigLibrary.dll

10.2017 年重点排污单位字段

企业网址:		电子邮箱:	
2012年以前国控名单:	否	2012年国控名单:	否
2014年国控名单:	否	2015年国控名单:	否
2017年国控名单:	是	2017年重点排污单位:	否

```

select * from PSInfo.PStatus
select * from [Dictionary].[PStatusDict]

```

PSCode	PStatusCode	UpdateDate	IsUsed	
2...	230000000398	4	2017-06-09 08:50:23.000	0
2...	230000000398	5	2017-06-09 08:50:23.000	0
2...	230000000398	6	2017-06-09 08:50:23.000	0
2...	230000000398	7	2017-06-09 08:50:23.000	0
2...	230000000398	2017	2017-09-26 10:43:35.497	1
2...	230000000399	2	2017-09-15 09:57:08.000	0
2...	230000000399	3	2017-09-15 09:57:08.000	0
2...	230000000399	4	2017-09-15 09:57:08.000	0
2...	230000000399	5	2017-09-15 09:57:08.000	0

PStatusCode	PStatusName	
1	2	2012年以前国控名单
2	3	2012年国控名单
3	4	2013年国控名单
4	5	2014年国控名单
5	6	2015年国控名单
6	7	2016年国控名单
7	2017	2017年重点排污单位

```

select * from Dictionary.PStatusDict
insert into Dictionary.PStatusDict
values (2018, '2018年重点排污单位')
select * from Dictionary.PStatusDict_20180426
from Dictionary.PStatusDict
select * from PSInfo.PStatus
where PStatusCode=2017 and IsUsed=1
and PSCode=140000000023

```

11.0059284: 基数数据库注销管理功能, 多家企业注销后无法通过企业名查询

编辑备注主题

zcc (张彩超) 12-01 13:27:57
请问辽宁的基础数据库有定制吗

lm (李梅) 12-01 13:28:46
我记得没

lm (李梅) 12-01 13:28:49
@任贺

zcc (张彩超) 12-01 13:43:16


zcc (张彩超) 12-01 13:43:18
好了

zcc (张彩超) 12-01 13:43:21
软件bug

zcc (张彩超) 12-01 13:43:33
已修改并替换文件

yhf (姚和芳) 12-01 13:43:57


zcc (张彩超) 12-01 13:49:46
 
PSLogoutManageList.aspx PSLogoutManageList.aspx.cs

zcc (张彩超) 12-01 13:49:55
相同的问题估计都可以拿这个替换

lm (李梅) 12-01 13:51:15
  

zcc (张彩超) 12-01 13:55:29
.....

zcc (张彩超) 12-01 13:55:30
不是

zcc (张彩超) 12-01 13:55:38
页面所在路径

zcc (张彩超) 12-01 13:55:54
应该在psinfo/industry

lm (李梅) 12-01 13:56:08
哦, 好

zcc (张彩超) 12-01 13:56:11
到时候看右键|

 PSLogoutManageList.aspx.cs

 PSLogoutManageList.aspx

12 数采仪生产厂商这个，打字进去也会显示不能输入字符

修改数采仪信息	数据接收方式: 光纤
*数采仪序号: 33330361000061	上报端口号1: 5003
上报IP地址1: 42.5.0.24	上报端口号2:
上报IP地址2:	上报端口号3:
上报IP地址3:	上报端口号4:
上报IP地址4:	运维单位: 温州环科环保技术有限公司
UTM(SIM)卡号:	运维单位联系电话: 13587478887
运维单位联系人: 张厚福	生产厂商: 浙江
启用日期: 2012-11-29	生产厂商联系电话:
生产厂商联系人:	
备案登记信息	
适用性检测报告名称:	代理商: 浙江弘申信息技术有限公司
设备出厂编号:	环保产品认证编号:
生产许可证编号:	通讯协议: HJ212
接收信号类型: 模拟	显示单元显示项目名称: PH、COD、NH3-N、TP、TN、流量
设备型号: 卓鼎6-3100M	模拟量输入通道数量: 8
数字量输入通道数量:	开关量输入通道数量: 80
开关量输入通道数量:	备注:



PSInfo.rar

13. 企业有一般工业企业改为污水处理厂解决办法:

把 psbaseinfo 中的 PSClassCode 改成 4，具体语句

```
update [PSInfo].[PSBaseInfo] set PSClassCode=4,updatedate =getdate ()
```

```
where pscode in ('441900011706')
```

14.基础数据库系统添加排放口是报

来自网页的消息

保存失败！排口信息已和平台同步，保存前请先确认该污染源是否已经同步！

确定

解决办法：回到企业基本信息那个，重新把基本信息保存一次然后再添加。

15. 污染源基本信息添加污染源失败



```
1 |
2 |
3 | select * from [dbo].[ExceptionLog]
4 | order by Time desc
5 |
6 |
7 |
```

结果 消息

LogID	Time	Operator	ExceptionType	MachineAddress	Message
148506	2018-11-13 13:53:37.000	qnhb		10.52.24.200	列名 'EnvironmentPrincipalTe
148505	2018-11-13 13:46:55.000	qnhb		10.52.24.200	列名 'NoMoniReason' 无效。

日志编号	操作员	时间	机
743	hdhbj	2018-11-13 16:39:18	10.2
742	hdhbj	2018-11-13 16:39:13	10.2
741	hdhbj	2018-11-13 16:07:43	10.2
740	hdhbj	2018-11-13 16:07:23	10.2
739	hdhbj	2018-11-13 16:07:19	10.2
738	hdhbj	2018-11-13 16:06:10	10.2
737	hdhbj	2018-11-13 16:04:39	10.2
736	hdhbj	2018-11-13 16:04:35	10.2
735	hdhb	2018-11-13 16:03:02	10.2



国控V3.2.9.1P181015A升级后发现前期缺少一个补丁，导致少了2个字段，该语句增加了缺少的2个字段(1)(1).sql
 11 (李璐) 11-13 17:05:30

16.基础数据库系统报 404-您所访问你的资源不可用或已被删除.

解决办法：登陆上应用服务器打开 IIS 点到 IIS 发布的基础数据库系统的程序上，点击最右侧的地址直接访问，会报 HTTP 错误 404.2 - Not Found，

原 HTTP 错误 404.2 - Not Found 由于 Web 服务器上的“ISAPI 和 CGI 限制”列表设置，无法提供您请求的页面

2011年04月12日 10:06:00 [ninja](#) 阅读数：171879 标签：[cgi](#) [服务器](#) [web](#) [iis](#)

[更多](#)

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。 <https://blog.csdn.net/ldl22847/article/details/6317306>

详细错误：HTTP 错误 404.2 - Not Found. 由于 Web 服务器上的“ISAPI 和 CGI 限制”列表设置，无法提供您请求的页面。

出现环境：win7 + IIS7.0

解决办法：IIS的根节点->右侧“ISAPI和CGI限制”->把禁止的DotNet版本项设置为允许，即可~

ISAPI 和 CGI 限制

使用此功能指定可以在 Web 服务器上运行的 ISAPI 和 CGI 扩展。

描述	限制	路径
Active Server Pages	允许	C:\Windows\system32\inetsrv\asp.dll
ASP.NET v2.0.50727	允许	C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll
ASP.NET v4.0.30319	允许	C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll
ASP.NET v4.0.30319	不允许	C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll
Indexing Service	不允许	C:\Windows\system32\webhits.dll
Indexing Service	不允许	C:\Windows\system32\idq.dll
WebDAV	允许	C:\Windows\system32\inetsrv\webdav.dll